



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ У М. ОДЕСІ ГУ ДСНС
УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 88. тел. (048) 778-65-11.

Акт № 9

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ТОВ «СІЛЬПО – ФУД», за адресою: 02090 м. Київ, вул. Бутлерова, 1

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **40720198**, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) ,

02090 м. Київ, вул. Бутлерова, 1

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: **ТРЦ «Сім'я» ТОВ «СІЛЬПО – ФУД», за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 93-а**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **ВСП**

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 року № 148, виданий ГУ ДСНС України в Одеській області Посвідчення на перевірку від 02.04.2018 року № 8	- планова; + позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
03	04	2018	15	00	10	04	2018	14	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Суворовського РВ в м. Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту Єрмакова Олена Вячеславівна, головний інспектор Суворовського РВ в м. Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту Возіян Андрій Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець

Інженер з пожежної безпеки ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Плаксієнко С.А., керуючий магазином «Сільпо» ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Марченко С.М., керуючий відділом оренди ТРЦ «Сім'я» ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Шевчук О.С.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
- не було взагалі	- не було взагалі
+ була у період з 17.10.2013р. по 31.10.2013р. Акт перевірки від 31.10.2013 р. N 371 Розпорядчий документ від 31.10.2013р. N 323 виконаний +, не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	- була у період з .20 р по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від . 20 р. N Розпорядчий документ від .20р N виконаний , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			+		пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			+		пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм				+	пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				+	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають				+	пункти 3.1 - 3.5 глави 3

	та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7

14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної			-	пункт 6 частини першої

небезпеки			статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність		+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

N, з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		1. Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	ст. 20, 55, п. 1.2., 1.4. р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Не проведено монтаж автоматичної установки пожежогасіння ТРЦ «Сім'я» відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 року «Системи протипожежного захисту».
2.	ст. 20, 55, п. 1.4. р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Не надано акт перевірки відповідності систем протипожежного захисту – автоматичної пожежної сигналізації ТРЦ «Сім'я» (Форма И. 1) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

3.	ст. 20, 55, п. 2.3. п. 1 р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Не вивішена в насосній станції ТРЦ «Сім'я» загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів. На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі не розміщена інформація про їх призначення. Відсутня інструкція про порядок увімкнення насосів – підвищувачів.
4.	ст. 20, 55, п. 2.3. п. 6 р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Не розміщено напис (табло) біля входу в приміщення насосної станції ТРЦ «Сім'я» «Пожежна насосна станція» з освітленням у ночі.
5.	ст. 20, 55, п. 1.12. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Не надані акти прихованих робіт електромережі під підвісними стелями ТРЦ «Сім'я».
6.	ст. 20, 55, п. 1.24. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Приміщення електричних щитових ТРЦ «Сім'я» не відділені протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».
7.	ст. 20, 55, п. 4.11. р. VI.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається зберігання товару на дальній вантажпо-розвантажувальній рампі ТРЦ «Сім'я».
8.	ст. 20, 55, п. 4.11. р. VI.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається зберігання горючих товарів або негорючих товарів в горючій упаковці у приміщеннях ТРЦ «Сім'я», які не мають віконних отворів або спеціальних засобів димовидалення.
9.	ст. 20, 55, п. 3.11. р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Пожежні шти розміщених в ТРЦ «Сім'я» не забезпечені первинними засобами пожежогасіння вогнегасниками, згідно норм належності.
10.	ст. 20, 55, п. 2.23. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Не проведено у відповідність вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших будівельних норм за видами будинків та споруд розрахунок кількості та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень ТРЦ «Сім'я», їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення).
11.	ст. 20, 55, п. 2.33. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Не визначений розрахунковий час евакуації людей у разі пожежі відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» для торгівельно-розважального центру згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва».
12.	ст. 20, 55, п. 4. р. II.	КЦЗУ, ППБУ	Не надані інструкції для приміщень про заходи пожежної безпеки, в які включені наступні питання: <ul style="list-style-type: none"> - Категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих, складських приміщень та лабораторій); - Вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів; - Спеціальні місця для куріння та вимоги до них; - Порядок утримання приміщень, робочих місць; - Порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин, пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів; - Порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого ганчір'я; - Порядок утримання та зберігання спецодягу;

			<ul style="list-style-type: none"> - Місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції; - Порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт; - Порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи; - Заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку; - Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі. Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також вивішуватись на видимих місцях.
13.	ст. 20, 55, п. 2.1. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається захаращення побутовими речами, тощо приміщення завідувача господарством ТРЦ «Сім'я».
14.	ст. 20, 55, п. 3.36. р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Не забезпечені первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками, згідно норм належності приміщення, які здані в оренду торговим точкам.
15.	ст. 20, 55, п. 16. р. II.	КЦЗУ, ППБУ	Відповідальні особи орендної зони не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
16.	ст. 20, 55, п. 15. р. II.	КЦЗУ, ППБУ	Не проводиться інструктаж з питань пожежної безпеки з працівниками орендної зони під розпис в спеціальному журналі.
17.	ст. 20, 55, п. 1.14. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається використання для опалення торговельних точок орендної зони електронагрівальні прилади (дуйки) та несправний масляний радіатор в приміщеннях аптеки ТОВ «Фозі-фарм» та магазин ТОВ «Гараж мобайл».
18.	Р.ІІІ, п.2.23.	ППБУ	Не проведено у відповідність вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших будівельних норм за видами будинків та споруд розрахунок кількості та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) у сімейному парку розваг ТОВ «БЕНЕ ГРУП».
19.	ст. 20, 55, п. 2.33. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Не визначений розрахунковий час евакуації людей у разі пожежі відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» для торговельно-розважального центру згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» у сімейному парку розваг ТОВ «БЕНЕ ГРУП».
20.	ст. 20, 55, п. 1.18. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається становлення електророзеток на горючій основі без підкладання суцільного негорючого матеріала у

			сімейному парку розваг ТОВ «БЕНЕ ГРУП».
21.	ст. 20, 55, п. 1.16. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається з'єднання електричних проводів в скрутку у приміщеннях сімейному парку розваг ТОВ «БЕНЕ ГРУП».
22.	ст. 20, 55, п. 1.2., 1.18. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається експлуатація електроподовжувачів по всьому периметру сімейного парку розваг ТОВ «БЕНЕ ГРУП», у яких за виконанням та ступенем захисту відсутній клас зони згідно з ПУЕ.
23.	ст. 20, 55, п. 2.37. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається розміщення торговельних островків на першому поверсі загального основного коридору ТРЦ «Сім'я» на шляхах евакуації.
24.	ст. 20, 55, п. 1.12. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Не надані акти прихованих робіт електромерсжі під підвісними стелями фітнес клубу ФОП Култашевої Ю.С.
25.	ст. 20, 55, п. 1.16. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається з'єднання електричних проводів в скрутку в приміщеннях фітнес клубу ФОП Култашевої Ю.С.
26.	ст. 20, 55, п. 2.23. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається облицювання горючем матеріалом шляхи евакуації жіночої та чоловічої роздягальні фітнес клубу ФОП Култашевої Ю.С.
27.	ст. 20, 55, п. 2.37. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається влаштування на шляхах евакуації з приміщень фітнес клубу ФОП Култашевої Ю.С. порогів, виступів тощо.
28.	ст. 20, 55, п. 1.18. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається користування пошкодженою розеткою в приміщенні фітнес клубу ФОП Култашевої Ю.С.
29.	ст. 20, 55, п. 1.18. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається експлуатація світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла в приміщенні фітнес клубу ФОП Култашевої Ю.С.
30.	ст. 20, 55, п. 2.5. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Не представлені акти проведення вогнезахисного оброблення дерев'яних (горючих) конструкції декору магазину Ельдородо ТОВ «Діеса».
31.	ст. 20, 55, п. 3.37. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається захарашення шляхів евакуації (рампи) магазину Ельдородо ТОВ «Діеса».
32.	ст. 20, 55, п. 2.27. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається закриття дверей евакуаційних виходів магазину Ельдородо ТОВ «Діеса» на замок.
33.	ст. 20, 55, п. 3.1. р. V.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається експлуатація вогнегасників без раструбів.
34.	ст. 20, 55, п. 2.27. р. III.	КЦЗУ, ППБУ	Допускається відкривання дверей на шляхах евакуації з приміщень магазину Ельдородо ТОВ «Діеса» не по напряму виходу на зовню.
35.	ст. 20, 55, п. 1.21. р. IV.	КЦЗУ, ППБУ	Не представлені документи щодо захисту будівлі ТОВ «Сільпо Фуд» та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів.
36.	ст. 20, п. 3.1.1., п. 7, п. 13.	КЦЗУ, наказ МНС України № 557 від 15.08.2007р., наказ МНС України № 338 від 18.12.2000р., наказ МНС України № 98 від 23.02.2006р.	Не проведено ідентифікацію на визначення потенційно-небезпечним об'єктом з урахуванням усіх чинників безпеки.
37.	ст. 20, п. 3.6.	КЦЗУ, постанови КМУ	Не проведено ідентифікацію на визначення об'єктом підвищеної безпеки з урахуванням усіх чинників

		від 11.07.2002р. № 956	небезпеки.
38.	ст. 20, п. 4.3.10.	КЦЗУ, наказ МНС України № 557 від 15.08.2007р.	Працюючий персонал об'єкту не забезпечений засобами індивідуального захисту органів дихання.
39.	ст. 20, п. 10.	КЦЗУ, постанови КМУ № 819 від 23.10.2013р.	Не організовано проходження функціонального навчання відповідними особами керівного складу та фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверга статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	ТАК				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	ТАК				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	ТАК				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	ТАК				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	У зв'язку з тим, що не було присутньої особи, виконання перевірки здійснювали інспектори, допризначені на шляхом спеціальні не були переконані в необхідності перевірки - вказівка на це вказана в протоколі з функціональним і бриваї з годів добуванням спеціальні МЗ - вказівка на це

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці


Посадові особи ДСНС України:

Провізний інспектор Суворовського РВ у м. Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту
(посада)


(підпис)

О.В.Срмакова
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний інспектор Суворовського РВ у м. Одесі ГУ ДСНС України в Одеській області майор служби цивільного захисту
(посада)

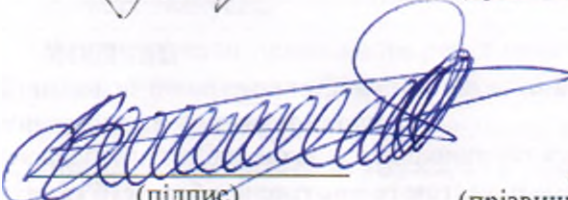
(підпис)

А.В. Возіян
(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Інженер з пожежної безпеки ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»




С.А. Плаксієнко

Керуючий магазином «Сільпо» ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

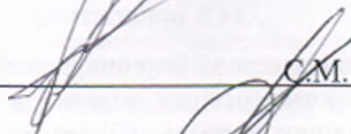

С.М. Марченко

Керуючий відділом оренди ТРЦ «Сім'я» ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

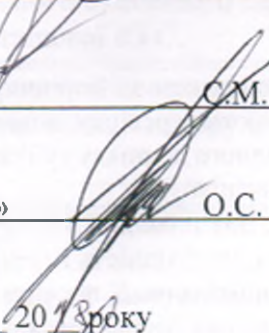

О.С. Шевчук

Примірник цього акта перевірки отримано "10" 04 2018 року

Керуючий магазином «Сільпо» ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»



С.М. Марченко

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки



Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1		Закони України		
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту	Кодекс	від 02 жовтня

		України		2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та	Постанова Кабінету	від 09 жовтня

		функції формувань цивільного захисту	Міністрів України	2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінсхекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122,

		при аваріях на промислових об'єктах і транспорті		зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання. МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики. МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580